

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1010896-1354-2	Dato for prøveudtagning 30-04-2024	Prøve start 30-04-2024
	Produkt 0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 30-04-2024	Prøve slut
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	8,9		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,5		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,663	D50	0,460	D60/D10 (U-tal)	6,2
D10	0,106				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
		99	31,5
		97	22,4
		95	16
		91	8
		86	4
		81	2
		72	1
		54	0,5
		28	0,25
		12	0,125
0,0	9,0	5,5	0,063

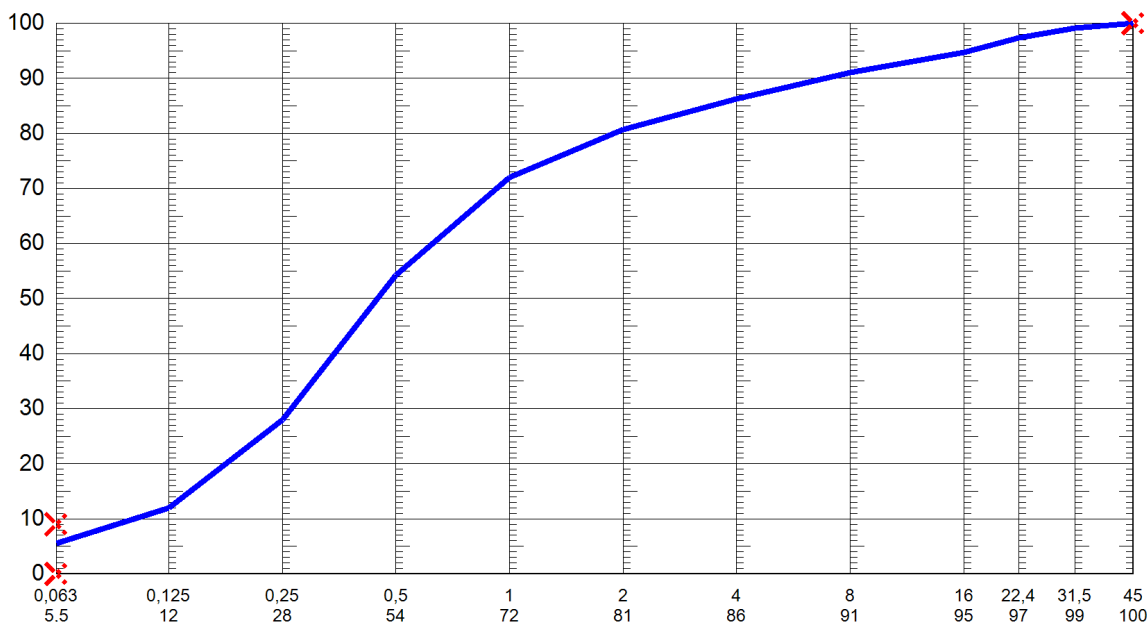

Bemærkning Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.	Sted og dato Vor Frue 02-05-2024  Johnna Okkels Müller, Laborant Elektronisk signatur
--	--