

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1355-2	Dato for prøveudtagning 30-04-2024	Prøve start 30-04-2024
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 30-04-2024	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,8		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	31,5
		100	22,4
		98	16
		89	8
		78	4
		66	2
		52	1
		31	0,5
		10	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,9	0,063

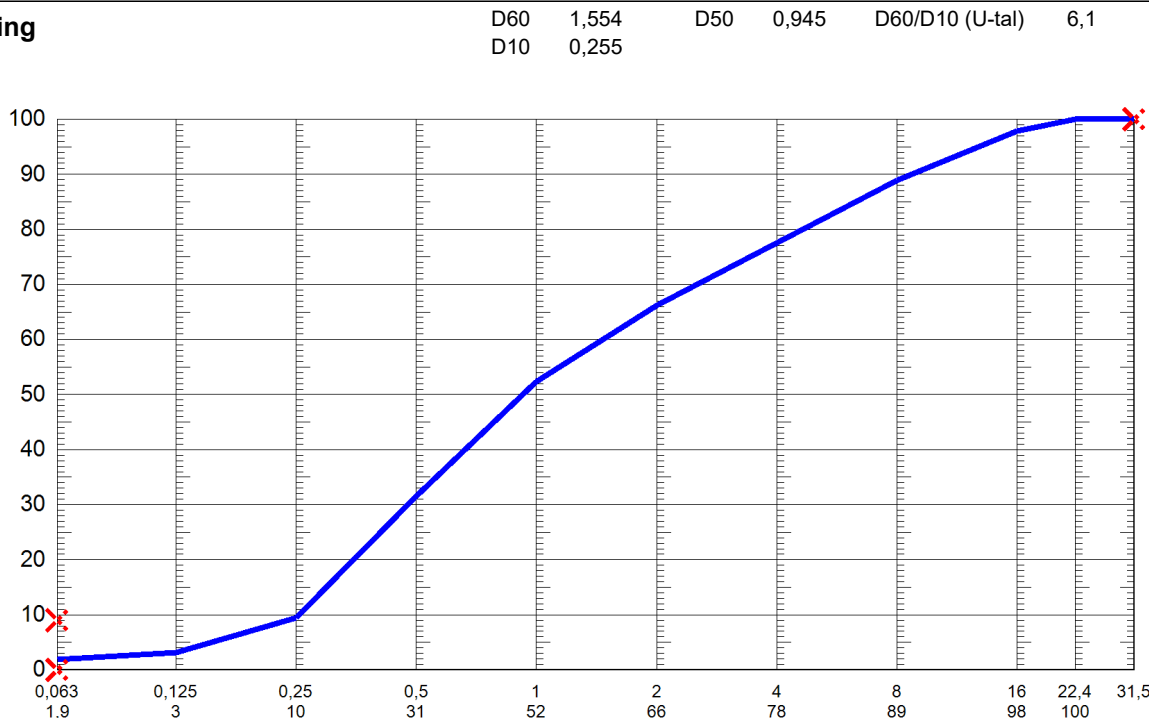

Bemærkning
Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.

Sted og dato
Vor Frue 01-05-2024



ANN Adsbøl, Laborant
 Elektronisk signatur