


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007741-1355-2	Dato for prøveudtagning 23-04-2024	Prøve start 23-04-2024
	Produkt 0/32mm Stabilitgrus kv. II	Modtaget den 23-04-2024	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,7		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	11,668	D50	6,981	D60/D10 (U-tal)	32,3
gnf.%	D10	0,361				

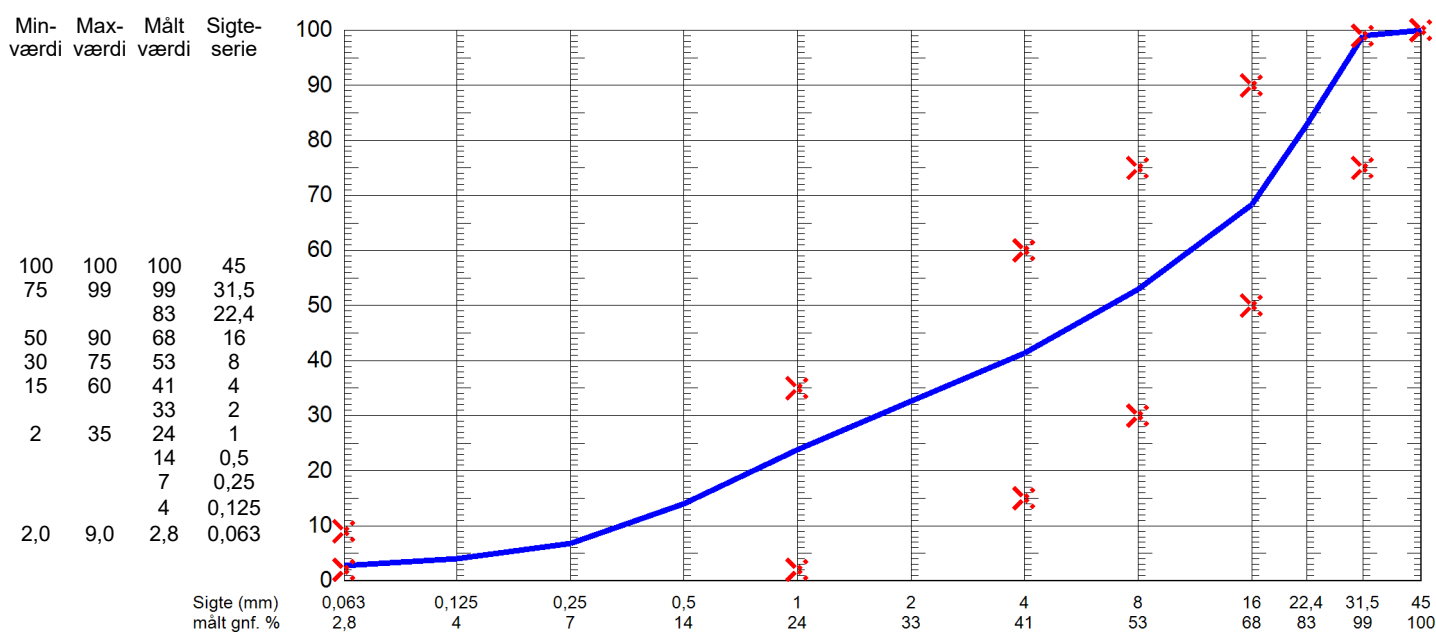

Bemærkning
Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.

Sted og dato
Vor Frue 24-04-2024



ANN Adsbøl, Laborant
 Elektronisk signatur