


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007741-1351-1	Dato for prøveudtagning 12-02-2024	Prøve start 13-02-2024
	Produkt 0/32mm Stabilitgrus kv. II	Modtaget den 13-02-2024	Prøve slut
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	8,2		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	7,618	D50	4,470	D60/D10 (U-tal)	41,2
gnf.%	D10	0,185				

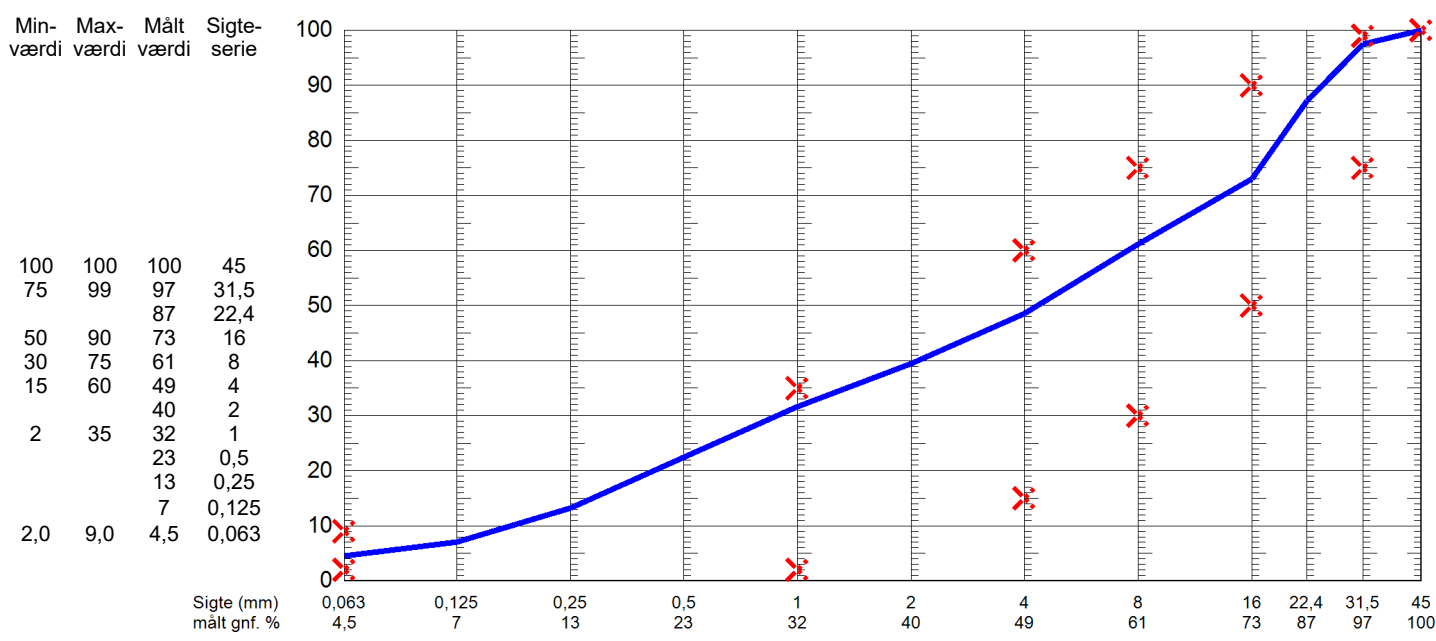

Bemærkning
Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabilitgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.

Sted og dato
Vor Frue 14-02-2024



Johnna Okkels Müller, Laborant
 Elektronisk signatur