

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007930-1237-1	Dato for prøveudtagning 20-07-2023	Prøve start
	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 15-08-2023	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse tørharpet bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af Henning	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	1,2		
DS/EN 933-9 Metylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,5	0,0	3,0

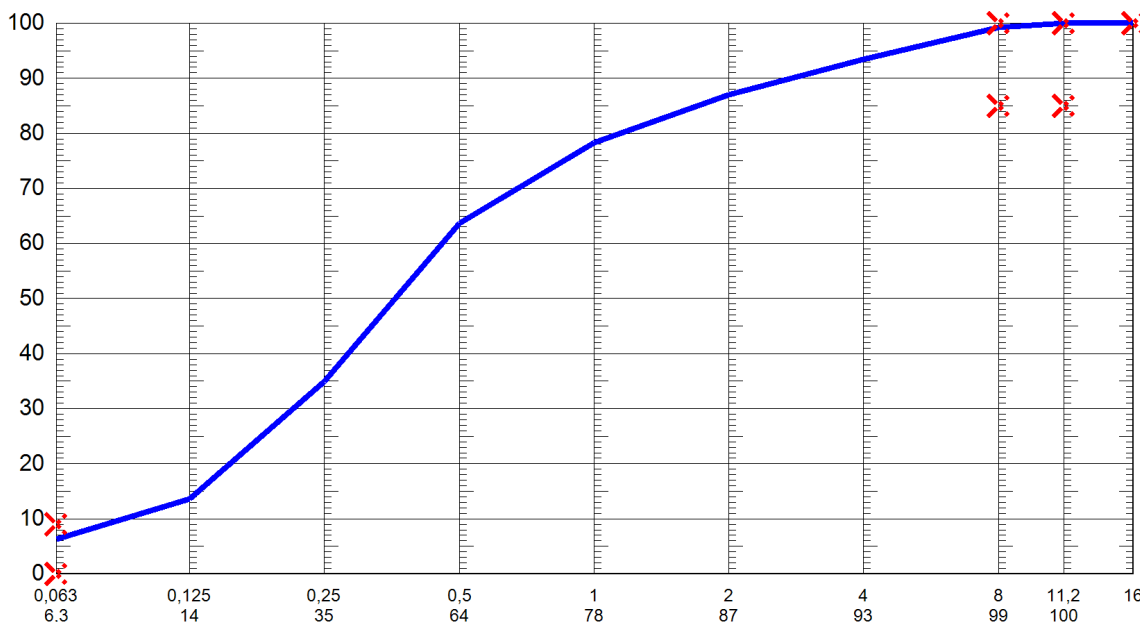
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,467	D50	0,381	D60/D10 (U-tal)	4,9
D10	0,095				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
85	100	100	11,2
85	100	99	8
		93	4
		87	2
		78	1
		64	0,5
		35	0,25
		14	0,125
0,0	9,0	6,3	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 18-08-2023

Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur