

## Leveringskontrol Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007846-1245-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>08-02-2024</b>	Prøve start
	Produkt <b>filtergrus</b>	Modtaget den <b>09-02-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk</b>	Produktbetegnelse <b>sorteret, vasket og blandet bakkemateria</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af <b>Kim</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	7,4		
DS/EN 933-9 Metylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,4		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,750	D50	1,394	D60/D10 (U-tal)	4,6
D10	0,379				

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

		100	63
		100	31,5
100	100	100	16
85	99	99	8
50	90	89	4
30	75	67	2
		39	1
8	35	15	0,5
		5	0,25
		1	0,125
0,0	7,0	0,7	0,063

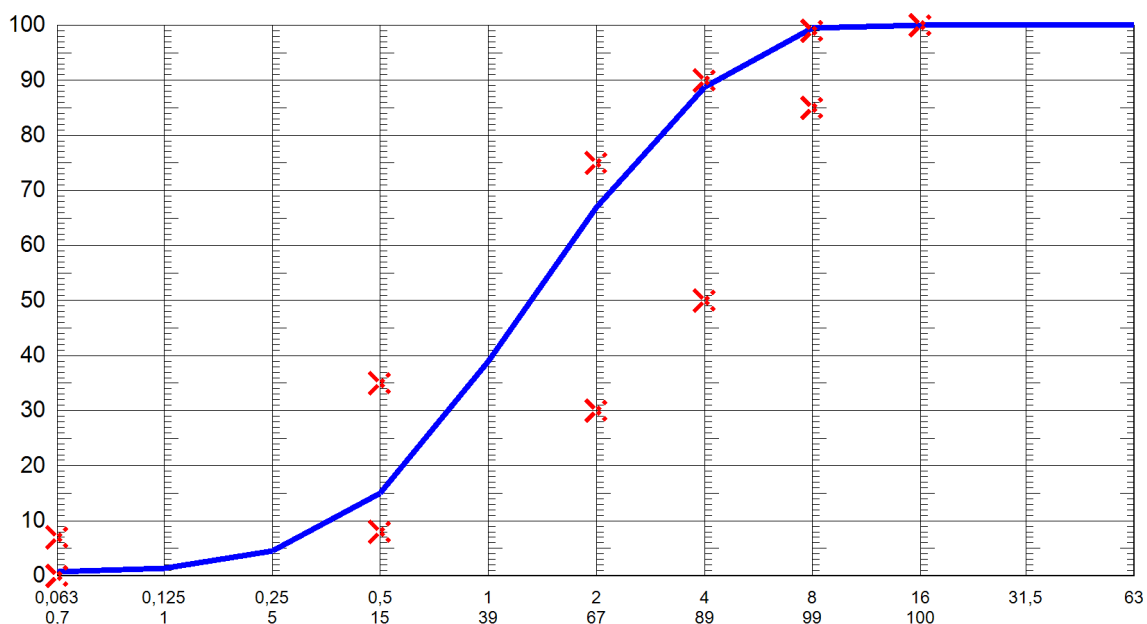

Bemærkning

Sted og dato  
**Odense 11-03-2024**

*Mikkel Svendsen*

**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur