

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

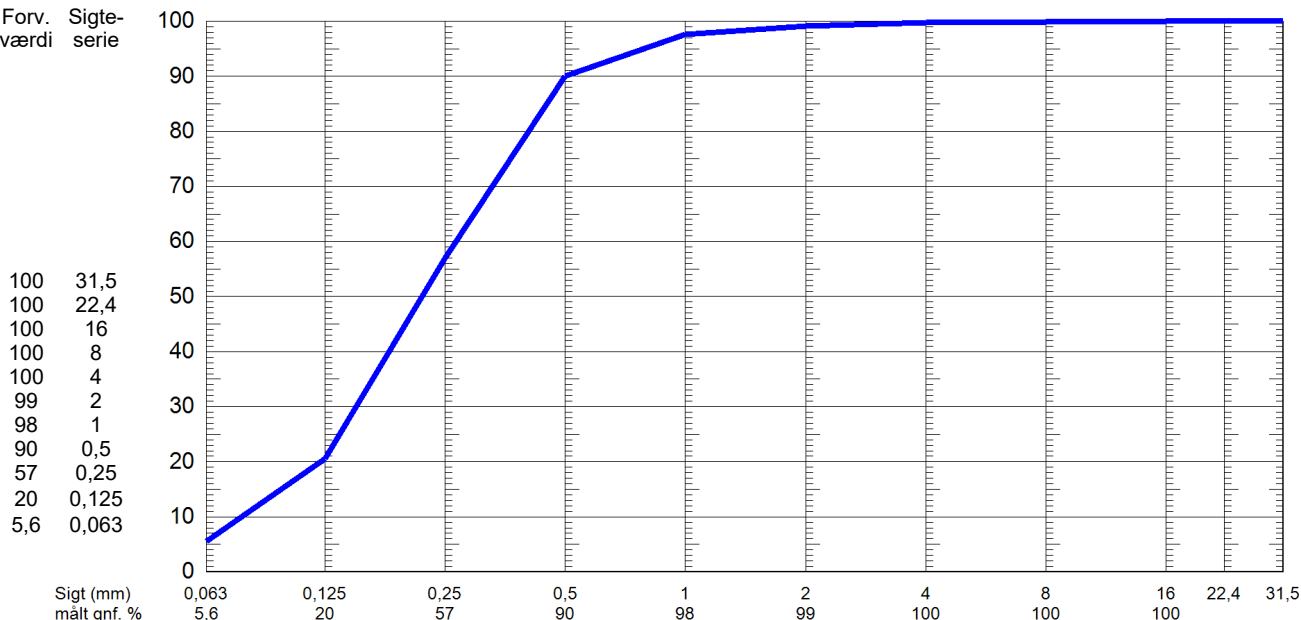
| | | | |
|---|---|--|-------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1010961-1235-1 | Dato for prøveudtagning 02-01-2023 | Prøve start |
| | Produkt Fyld ab. Lagune | Modtaget den 02-01-2023 | Prøve slut |
| Produktionssted Brylle Grusgrav Humblekrogen, 5690 Tommerup | Produktbetegnelse uharpet bakkemateriale suget under vand | Reference nr | ID nr |
| | Objekt | Prøve udtaget | Mærkning |
| | | Udtaget af Thomas | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Udvaskning og sigtning | | | |
| EN933-1 Vand (%) | 5,6 | | |
| DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA] | 1,27 | | |


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 0,273 | D50 | 0,226 | D60/D10 (U-tal) | 3,3 |
| D10 | 0,081 | | | | |

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

 Sted og dato
Odense 21-02-2023

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur